


入札結果報告書


件名	芦屋市立宮川小学校空調設備改修工事		
執行	平成25年5月13日(月)午前10時30分	総務部契約検査課 執行	
落札業者	伊丹産業設備株式会社		
落札金額	¥186,585,000.-		
	入札業者名	入札金額(円)	備考
1	伊丹産業設備株式会社	177,700,000	
2	大成温調株式会社	194,950,000	
3	不二熱学工業株式会社	204,800,000	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
入札金額に5%に相当する額を加算した金額が法律上の入札金額である。			
予定価格¥266,600,000【事前公表】 (消費税及び地方消費税を除く)		最低制限価格 なし (消費税及び地方消費税を除く)	

<工 事 概 要>

- 1 工事件名 芦屋市立宮川小学校空調設備改修工事
- 2 工事場所 芦屋市浜町1番9号
- 3 工事期間 契約締結の日から平成25年10月31日まで
- 4 工事概要 校舎棟全体の空調設備改修工事
空調方式を既存の中央方式から個別方式に変更
普通教室等は空冷式電気ヒートポンプエアコン（EHP）を採用
冷房能力：22.4Kw, 暖房能力：25.0Kw
台数：42組
職員室, 特別教室等は空冷式ガスヒートポンプエアコン（GHP）を採用
冷房能力：22.4～71.0Kw, 暖房能力：25.0～80.0Kw
台数：12組
屋内運動場は既存と同様ガス吸収式冷温水器を熱源とする方式を採用

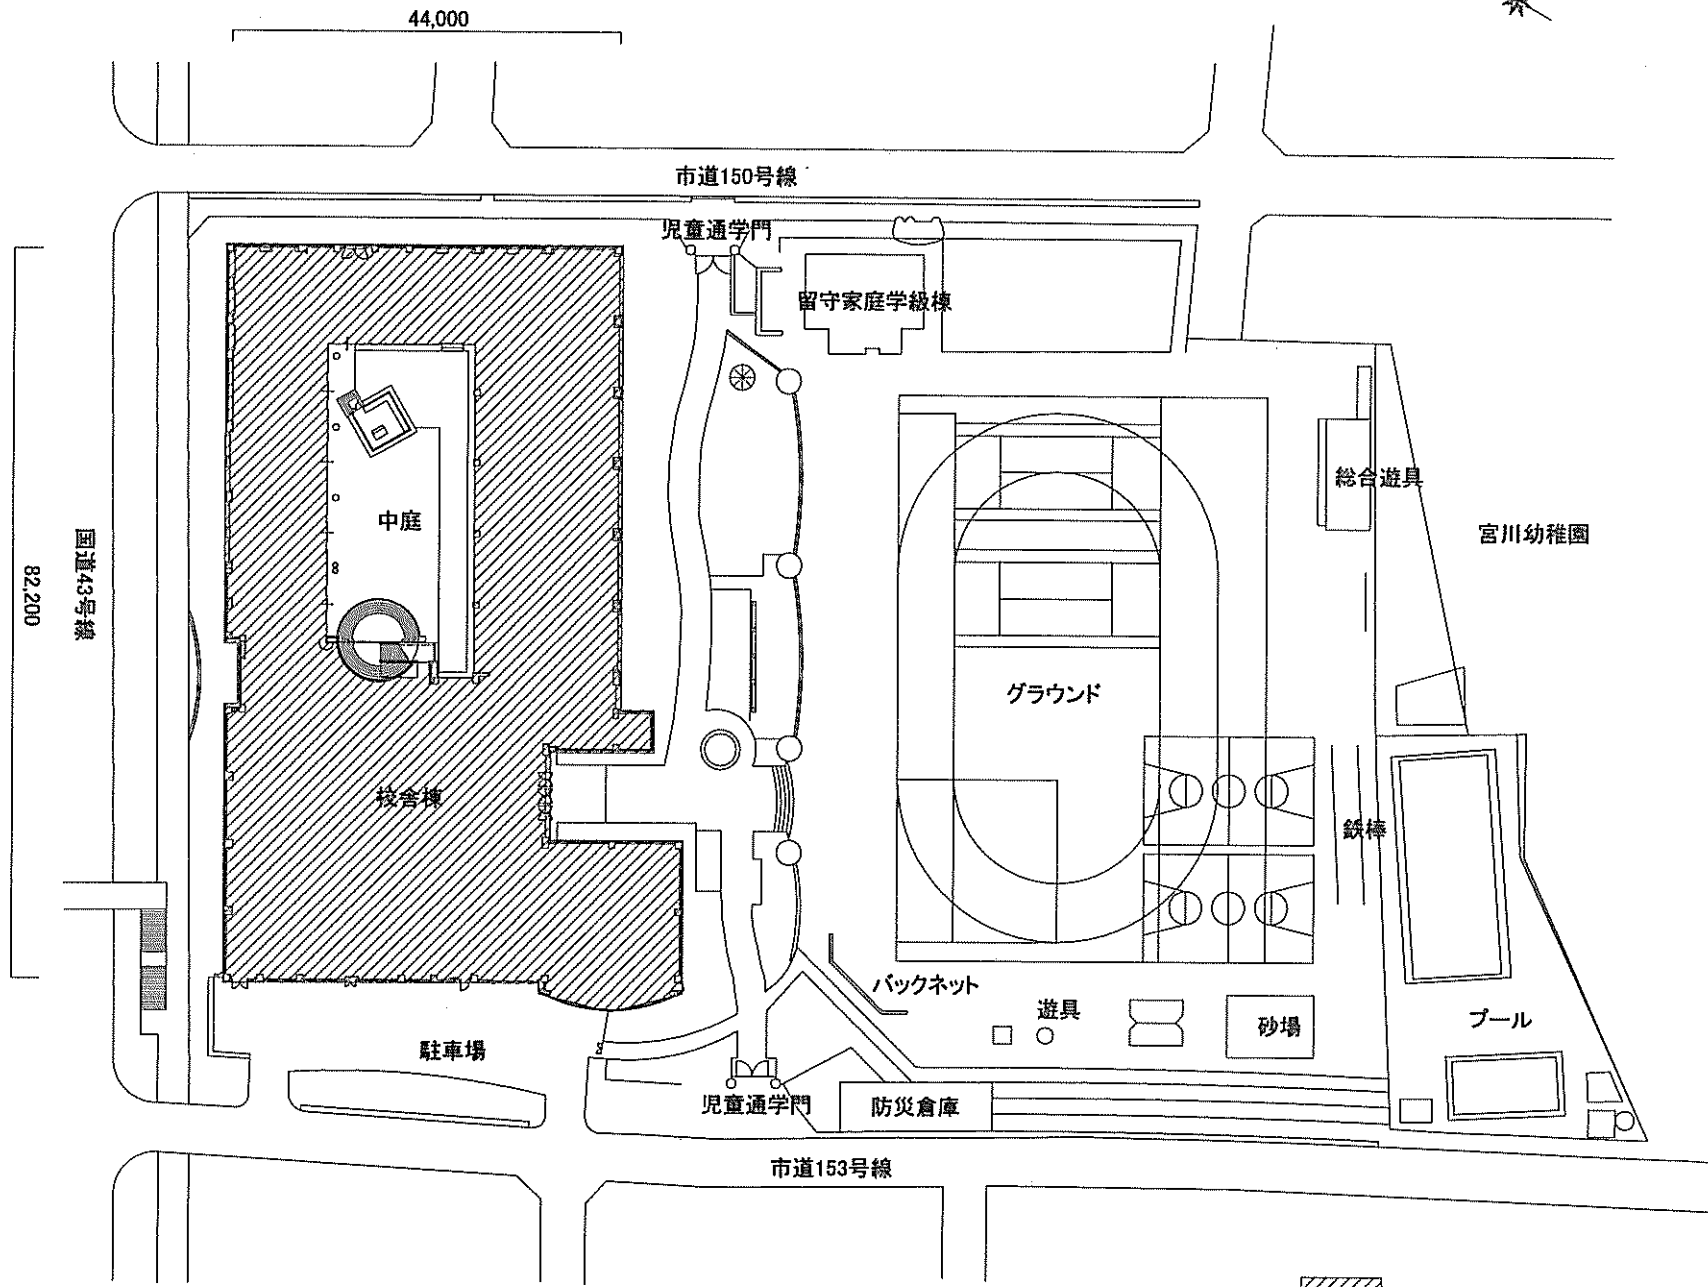

配置図



 今回工事対象範囲を示す

ガスヒートポンプエアコン (GHP)
(下記普通教室等を除く)

電気ヒートポンプエアコン (EHP)

ガスヒートポンプエアコン (GHP)

電気ヒートポンプエアコン (EHP)

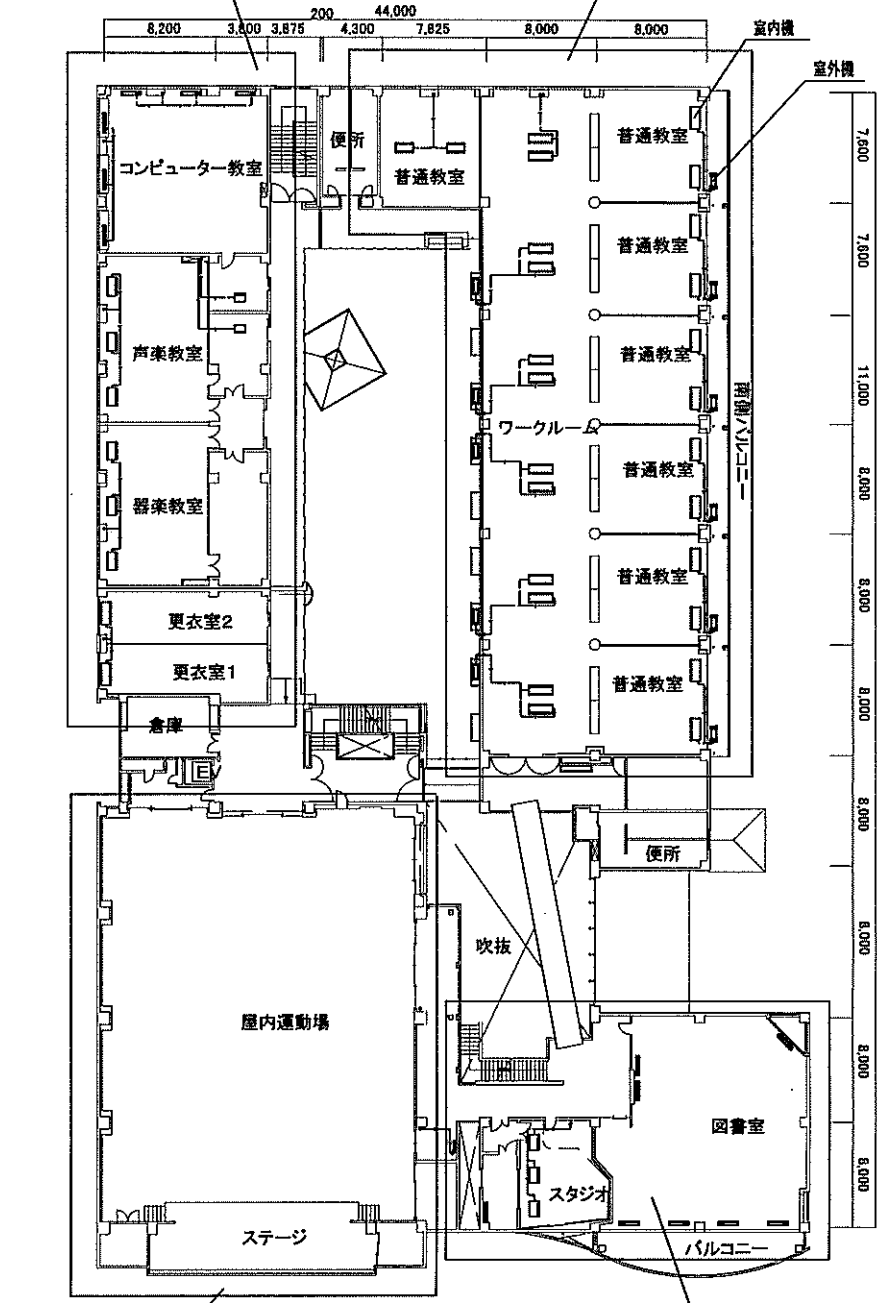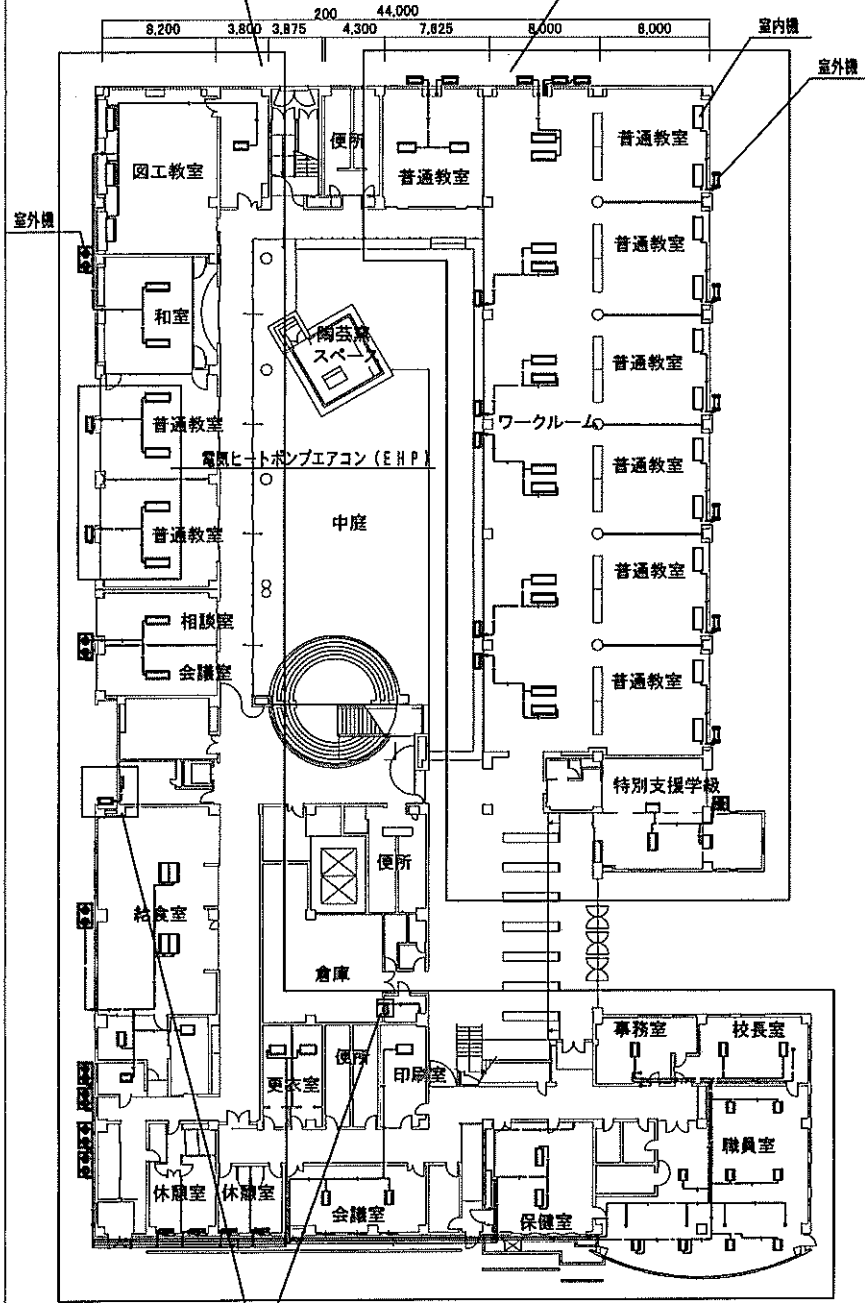

48-4

電気ヒートポンプエアコン (EHP)

空調設備 1階平面図 (改修後)


屋内運動場空調
(ガス吸収式冷温水器+空気調和機)

空調設備 2階平面図 (改修後)

ガスヒートポンプエアコン (GHP)


ガスヒートポンプエアコン (GHP)

電気ヒートポンプエアコン (EHP)

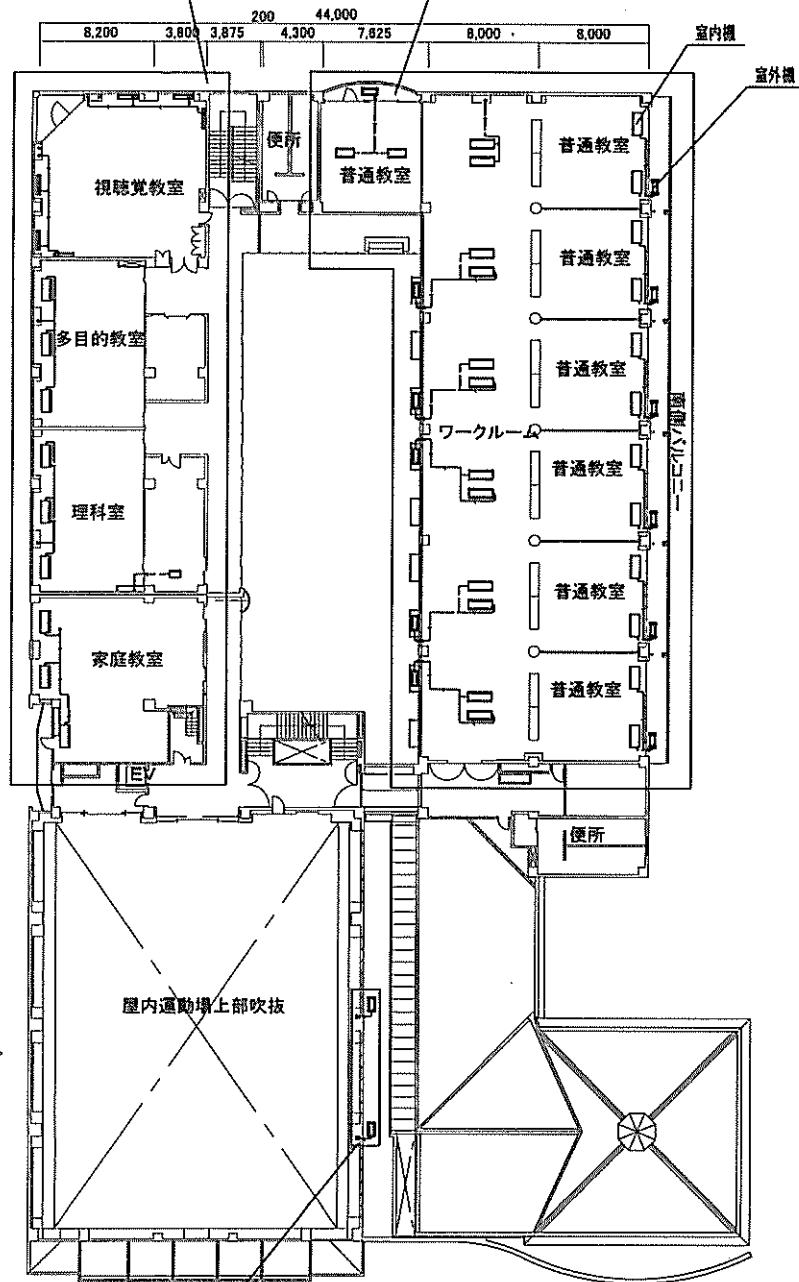

電気ヒートポンプエアコン (EHP)

空調設備 3階平面図 (改修後)

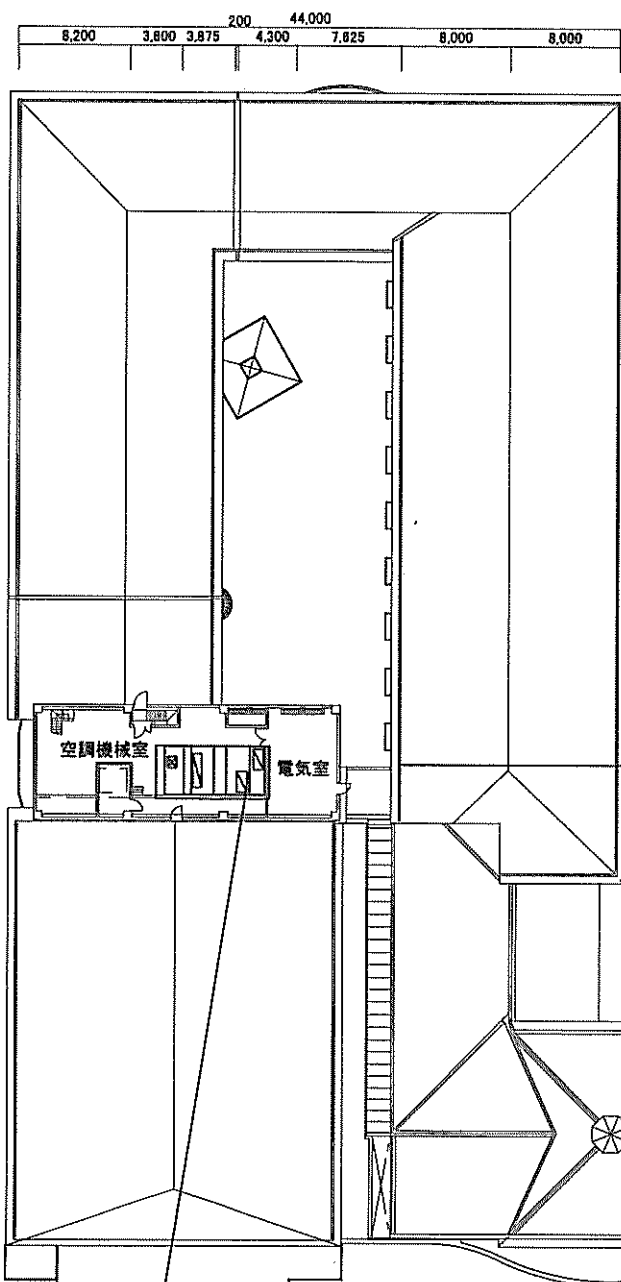



空調設備 (屋内運動場用)

空調設備 塔屋階平面図 (改修後)



ガスヒートポンプエアコン (GHP)

ガス吸収式冷温水器 (屋内運動場用)

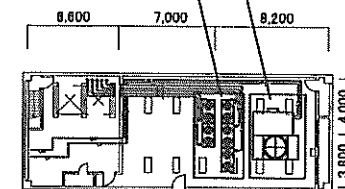

空調設備 塔屋階平面図 (改修後)