

使用水量の減少で、厳しい経営状況

問い合わせ 水道管理課 ☎38-2080

	平成21年度	平成20年度	増減
職員数	38人	38人	0人
給水人口	93,155人	93,096人	59人
総配水量	11,300,819m ³	11,205,386m ³	95,433m ³
自己水量	1,429,249m ³	1,353,286m ³	75,963m ³
阪水受水量	9,871,570m ³	9,852,100m ³	19,470m ³
有収水量	10,472,925m ³	10,525,277m ³	52,352m ³
有収率	92.67%	93.93%	1.26%
水道事業収益	19億7,570万円	20億3,528万円	5,958万円
水道事業費用	19億9,870万円	21億1,238万円	11,368万円
純損益	2,300万円	7,710万円	5,410万円
累積欠損金	4億2,338万円	4億0,038万円	2,300万円





【奥池・奥山貯水池】
向かって左側が奥池、右側が奥山貯水池です。

- 総配水量 1年間に芦屋市内へ配水した水の量
- 自己水量 芦屋市の浄水場でつくられた水の量
- 阪水受水量 阪神水道企業団から供給された水の量
- 有収水量 総配水量のうち料金徴収の対象となった水の量
- 有収率 総配水量に占める有収水量の割合



これは、節水型機器の普及や節水意識の定着に加え、急激な景気の後退による影響も要因であると考

平成21年度 水道事業会計 決算報告

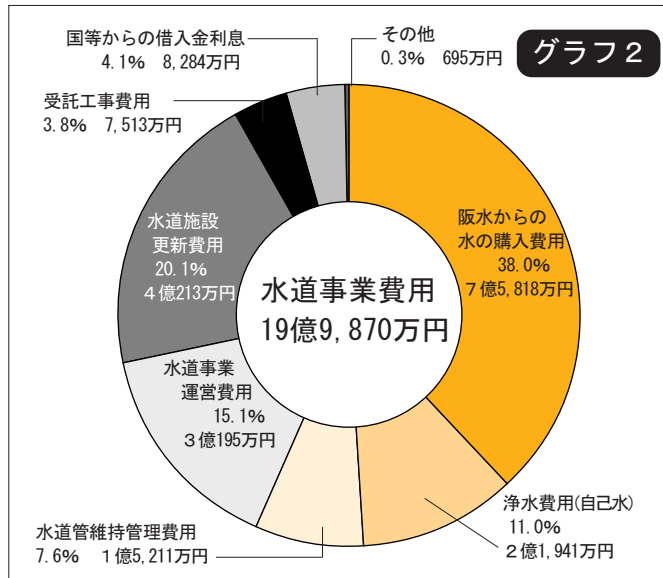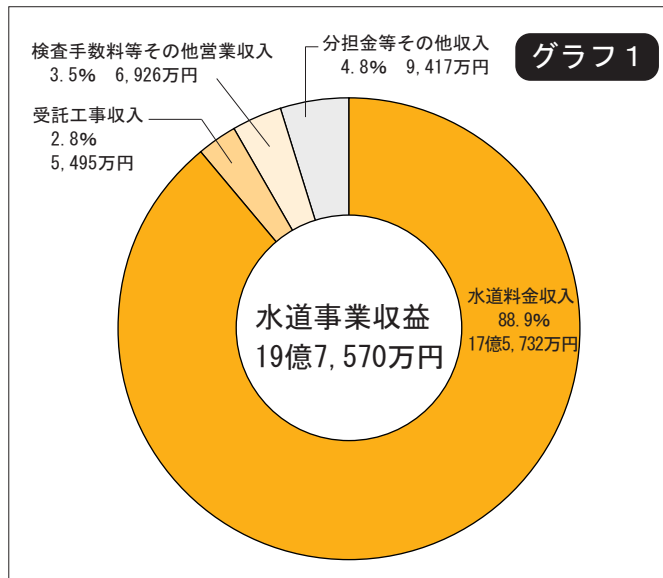

精道村時代に完成し、現在も利用されている奥山浄水場

◆◆ 平成22年度上半期 水質検査結果の概況 ◆◆

本年4月から8月の水質検査結果です。本市では、3つの水源(芦屋川・奥山貯水池・阪神水道企業団)の水を市内に配水しています。下表には、複数の場所で採水した水道水の水質の平均値を、水源の系統別に示しています。いずれも水質基準をすべてクリアしていますので、安心して、おいしく使用していただけます。

水質基準項目：50項目

区分	No	水質項目	基準値	水質検査結果(平成22年4～8月の平均値)		
				奥山系	奥池系	阪水系
病原生物	1	一般細菌	100個/mL以下	1未満	0	1未満
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウムおよびその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀およびその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
重金属	5	セレンおよびその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛およびその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素およびその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	9	シアン化物イオンおよび塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	10	硝酸態窒素および亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.6	0.3	0.6
	11	フッ素およびその化合物	0.8mg/L以下	0.31	0.19	0.10
無機物質	12	ホウ素およびその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	13	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	14	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	15	シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
一般有機化学物質	16	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	17	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	18	トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満
	19	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	塩素酸	0.06mg/L以下	0.006未満	0.006未満	0.007
	21	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	22	クロロホルム	0.010	0.009	0.009	0.003
消毒副生成物	23	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.005	0.007	0.004未満
	24	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	0.001未満	0.002
	25	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001
	26	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.018	0.012	0.007
	27	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	28	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006	0.003	0.003
	29	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	30	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
	31	亜鉛およびその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1	0.1
	32	アルミニウムおよびその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.01	0.04
色	33	鉄およびその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	34	銅およびその化合物	1mg/L以下	0.1未満	0.1	0.1
	35	ナトリウムおよびその化合物	200mg/L以下	9.8	6.8	15
	36	マンガンおよびその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	37	塩化物イオン	200mg/L以下	9.2	8.8	13.2
味覚	38	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	35	22	46
	39	蒸発残留物	500mg/L以下	87	62	108
	40	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満
発泡	41	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000001未満
	42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	44	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.9	0.6
基礎的性状	46	pH値	5.8～8.6	7.8	7.2	7.7
	47	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし
	48	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし
	49	色度	5度以下	0.5	0.5	0.5
	50	濁度	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満

基準値の50%以上 基準値の10%以上50%未満 基準値の10%未満



平成21年度 芦屋病院事業会計決算報告

問い合わせ 芦屋病院総務課 ☎31-2156



平成21年度は、入院患者数49,898人と前年度より5,260人増加し、外来患者数は80,524人と、前年度より5,022人の増加となりました。

経営状況については、病院事業収益32億4,792万円、病院事業費用は38億9,769万円を差し引き6億4,977万円の純損失(前年度7億6,224万円)となり、累積欠損金は78億2,019万円となっています。

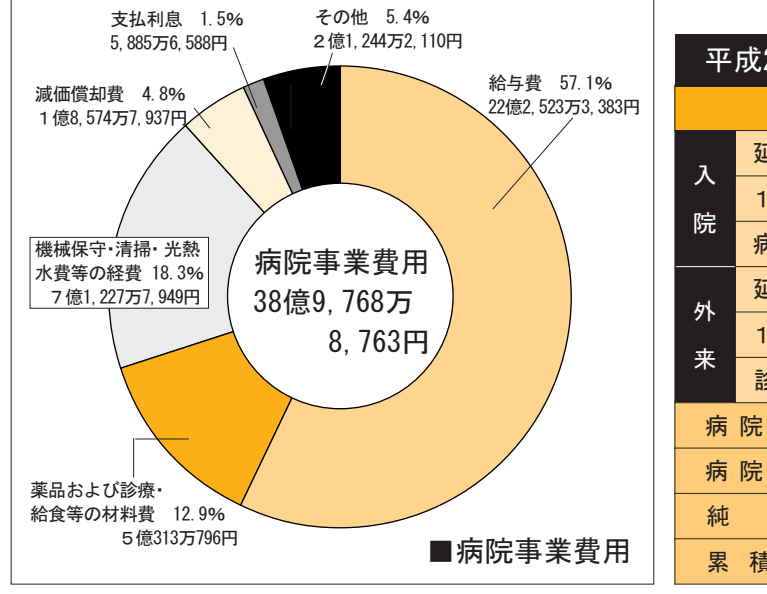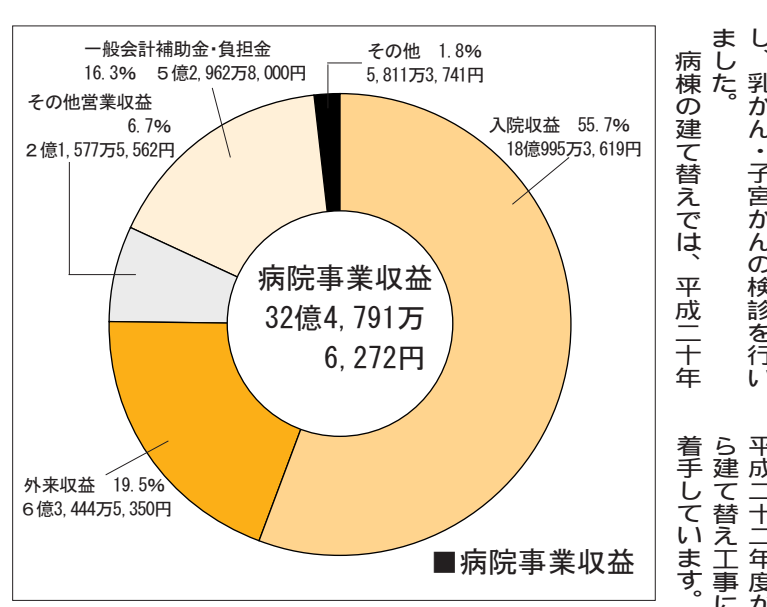

医療機器の整備 超音波診断装置、内視鏡システム一式、赤外線カメラシステム一式、人工呼吸器、診察室モニターシステム、患者用コイルなどを購入し、医療機器の充実を図りました。

芦屋病院の取り組み 平成二十一年度は運営形態を「地方公営企業法」の全部を適用することとし、新たに迎えた事業管理者を筆頭に全職員が一丸となって、平成二十一年三月に策定・公表した「芦屋病院改革プラン」に沿って、経営改善の取り組みを進めてきました。

平成二十一年四月からDPC(診断群分類)の導入により、診療報酬の算定がより正確になり、診療報酬の向上を目指してがんばっています。

また、病院内の医療機器の更新については、医療サービスの質改善への取り組みとして、DPC準備病院としてデータ提供を行いました。



	平成21年度	平成20年度	増減	
入院	延べ患者数	49,898人	44,638人	5,260人
	1日平均患者数	136.7人	122.3人	14.4人
	病床利用率	76.8%	68.7%	8.1%
外来	延べ患者数	80,524人	75,502人	5,022人
	1日平均患者数	332.7人	310.7人	22人
	診療日数	242日	243日	1日
病院事業収益	32億4,792万円	28億4,930万円	3億9,862万円	
病院事業費用	38億9,769万円	36億1,154万円	2億8,615万円	
純損益	6億4,977万円	7億6,224万円	1億1,247万円	
累積欠損金	78億2,019万円	71億7,042万円	6億4,977万円	

より良い病院づくりを目指して

GATV 広報番組ガイド

芦屋市広報番組 あしやトライあんぐる

特集	放送時間(15分)
芦屋市制施行70周年記念番組	8:30
・市制施行70周年記念式典 第1部	12:00
・山手幹線開通式	16:00
・芦屋能舞台落成披露	18:15
～能の魅力とその世界～	22:45
・記念式典 第2部	
市民演劇「わがまち芦屋」	
子どもたちのパフォーマンス	

エンディング 「未来のあしや」 絵画展より

※DVD VTR 貸出可

アナログ放送は9chで、地上デジタル放送は11chでご覧ください。
番組に関する問い合わせ 広報課 ☎38-2006 ■CATV全般に関する問い合わせ ケーブルネット神戸芦屋(J:COM)カスタマーズセンター☎0120-13-8160

市民寄席「ざこば・南光・雀三郎 三人会」

■日時 12月1日(水)午後6時30分開演 6時開場

■会場 ルナ・ホール

■出演 桂ざこば・桂南光・桂雀三郎・桂美都・桂ん吉

■入場料 前売3,000円(当日3,500円)<全席指定>

■チケット販売所 市民センター事務所・グリル業平・市役所売店・ローソンチケット(Lコード57678)

いきいきシネマサロン「ディア・ドクター」

■日時 12月4日(土) 午前10時10分～午後1時～午後3時40分

■会場 ルナ・ホール

■出演 笑福亭鶴瓶・瑛太・余貴美子・井川遥・香川照之・八千草薫・西川美和 原作・脚本・監督作品(2時間7分)

■入場料 中学生以上1,000円/小学生500円<全席自由>* 広報紙掲載記事部分持参で、中学生以上200円引きとします。

假屋崎 省吾 フラワーデモンストレーション&トークショー

“美をつむぎ出す手を持つ人”と評される假屋崎省吾が繰り広げる、繊細かつ大胆・華麗なる美の世界を、あなたも体感してみませんか?

■日時 平成23年1月30日(日)午後2時30分開演(2時間開場)

■会場 ルナ・ホール

■入場料 前売3,000円(当日3,500円)<全席指定>

■チケット販売所 市民センター事務所・グリル業平・市役所売店・ローソンチケット(Lコード55608)*11月17日(水)発売開始予定

假屋崎 省吾 氏

問い合わせ 市民センター ☎31-4995