


平成25年度決算概要			
	平成25年度	平成24年度	増減
職員数	43人	42人	1人
給水人口	94,244人	94,105人	139人
総配水量	10,966,105㎡	11,132,013㎡	△165,908㎡
自己水量	1,405,635㎡	1,401,563㎡	4,072㎡
阪水受水量	9,560,470㎡	9,730,450㎡	△169,980㎡
有収水量	10,284,487㎡	10,326,661㎡	△42,174㎡
有収率	93.78%	92.77%	1.01%
水道事業収益	20億7,575万円	20億4,713万円	2,862万円
水道事業費用	19億6,901万円	20億777万円	△3,876万円
純損益	1億674万円	3,936万円	6,738万円
累積欠損金	2億8,639万円	3億9,313万円	△1億674万円

■総配水量 1年間に芦屋市内へ配水した水の量
 ■自己水量 芦屋市の浄水場でつくられた水の量
 ■阪水受水量 阪神水道企業団から供給された水の量
 ■有収水量 総配水量のうち料金徴収の対象となった水の量
 ■有収率 総配水量に占める有収水量の割合



アクリン

平成26年度 水質検査結果の概況

問い合わせ 水道工務課 ☎38-2769

下表は平成26年4月から8月の水質検査結果です。本市では、奥山浄水場系統・奥池浄水場系統・阪神水道系統の3つの系統で市内に配水しています。表には各系統で採水した水道水の値を示しています。いずれも水質基準を満たしており、安心してご利用いただけます。

■系統について

奥山浄水場系統：芦屋川の水を浄水した水と阪神水道企業団から受水した水を配水
 奥池浄水場系統：奥山貯水池の水を浄水し、配水
 阪神水道系統：阪神水道企業団が琵琶湖・淀川を水源とする水を浄水した水を受水し、配水

【水質基準項目：51項目】

区分	No	水質項目	基準値	水質検査結果(平成26年4月～8月の平均値)			
				奥山浄水場系統	奥池浄水場系統	阪神水道系統	
病原生物	1	一般細菌	100集落/mL以下	1以下	0	1以下	
	2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3	カドミウムおよびその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
重金属	4	水銀およびその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
	5	セレンおよびその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	6	鉛およびその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	7	ヒ素およびその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
無機物質	10	シアン化物イオンおよび塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	11	硝酸態窒素および亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.7	0.2	1.0	
	12	フッ素およびその化合物	0.8mg/L以下	0.36	0.26	0.10	
	13	ホウ素およびその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	一般有機化学物質	16	シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06	0.06
		22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.014	0.014	0.008
24		ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	0.004未満	0.005	0.004未満	
消毒副生成物		25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004	0.001	0.008
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.026	0.020	0.024	
	28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.009	0.005	0.009	
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001	
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
	32	亜鉛およびその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	33	アルミニウムおよびその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.02	0.05	
	色	34	鉄およびその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35		銅およびその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
36		ナトリウムおよびその化合物	200mg/L以下	12	7	17	
37		マンガンおよびその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
味覚	38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.4	10.2	14.1	
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	37	23	45	
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	87	74	102	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
におい	42	ジオキシベンゼン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
基礎的性状	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.9	0.7	
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.3	7.6	
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
	50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	

水質検査結果の凡例： 基準値の50%以上 基準値の10%～50%未満 基準値の10%未満



平成25年度 水道事業会計決算報告

問い合わせ 水道管理課 ☎38-2080



平成25年度の給水人口は、9万4244人で前年度より、0.2%増加しましたが、節水意識の向上等により、1人1日当たりの使用水量は前年度に比べて1リットル減少し299リットルとなり、料金収入となる有収水量は4万2千

㎡減少して1028万4千㎡になりました。事業収益(グラフ1)は、28億622万円(1.4%)増加して20億7575万円となりました。収入の主な内訳は、給水収益が0.2%減少の17億2231万円、受託工事収益は455.0%増加の4171万円、分担金等営業外収入は6.3%減少の1億2278万円となりました。一方、事業費用(グラフ2)は、19億6901万円、差引収支は1億674万円の純利益を計上し、昨年引き続き単年度赤字になりましたが、依然として累積赤字は2億8639万円で、老朽管の更新等を控えて本市の水道事業経営は厳しい状況です。

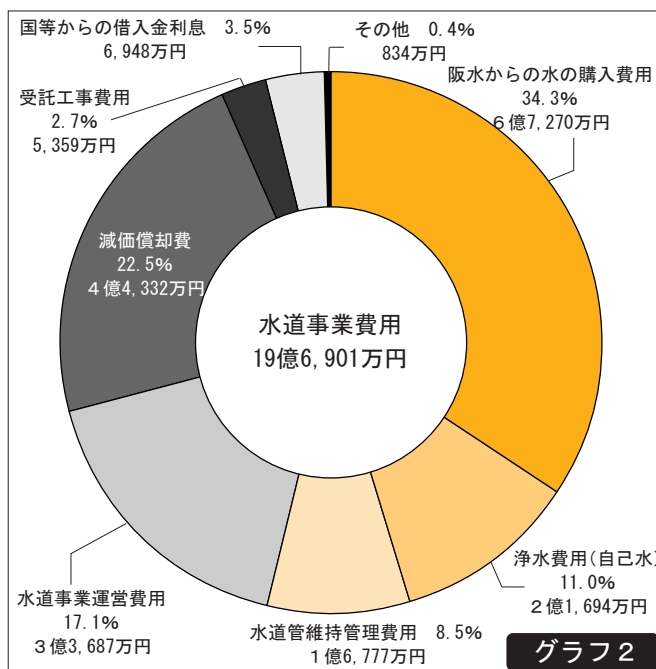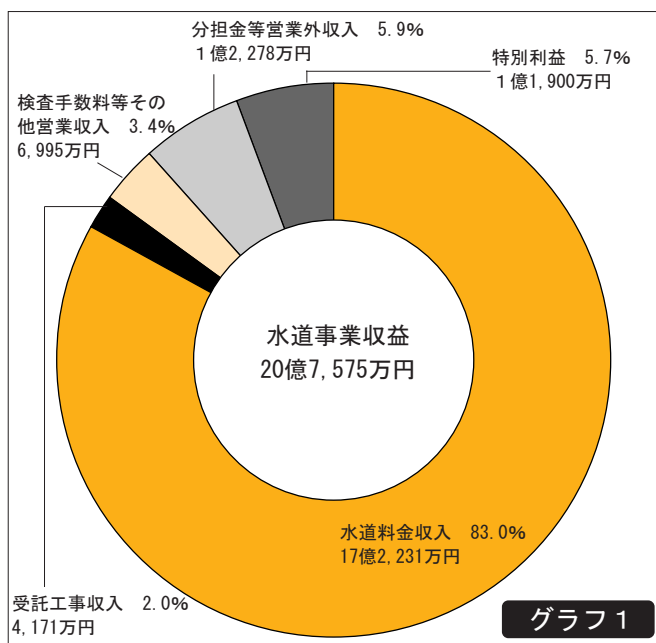

使用水量が減少するなか、安全・安心な水の供給に努めます

つである老朽管の更新工事や漏水対策を実施し、市民の皆さんに安心してご利用いただける良質な水を安定して供給できるよう努めるとともに、今後も使用水量が減少する中で、

経営状況の改善に努めてまいります。今後とも水道事業に対しご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

平成25年度 芦屋病院事業会計決算報告



問い合わせ 芦屋病院 ☎31-2156/☎22-8822/HPhttp://www.ashiya-hosp.com(〒659-8502 朝日ヶ丘町39-1)



平成25年度は、入院患者数6万1,056人と前年度より7,912人増加、外来患者数8万1,052人と前年度より4,517人増加しました。経営状況につきましては、病院事業収益45億2,598万円、病院事業費用は48億4,813万円で差し引き3億2,215万円の純損失(前年度7億2,062万円)となり、累計欠損金は9億9,609万円となりました。なお、減価償却費等を除いた現金ベースの収支では、昭和39年以来、49年ぶりに黒字化が実現しています。

◆取り組み◆
 平成25年度は、平成21年度に策定した「市立芦屋病院改革プラン」の最終年度として、改革プランにおいて掲げた安全で良質な医療を提供することにより、地域住民の積極的な利用を促すことによる経営改善を図ることを、より推進するために医師をはじめとした医療スタッフの拡充を図るとともに診療機能等の充実に努めました。具体的には、形成外科の診療を開始することにも、救急医療の充実のために夜間の消化器内視鏡救急を毎週火曜日に実施したことや、地域の診療所と連携を図るために芦屋市医師会とも協議しつつ地域連携システムの試行をすまじに実施していただき、後見保育に加え、

7月から急な病気ででも保護者が安心して働けるように病児保育を開始しました。11月には、市民の皆さんに市立芦屋病院により一層親しんでいただくために「あしやホスピタル・フェスタ2013」を開催し、子どもから大人まで楽しみながら、健康や医療について理解を深めていただきました。

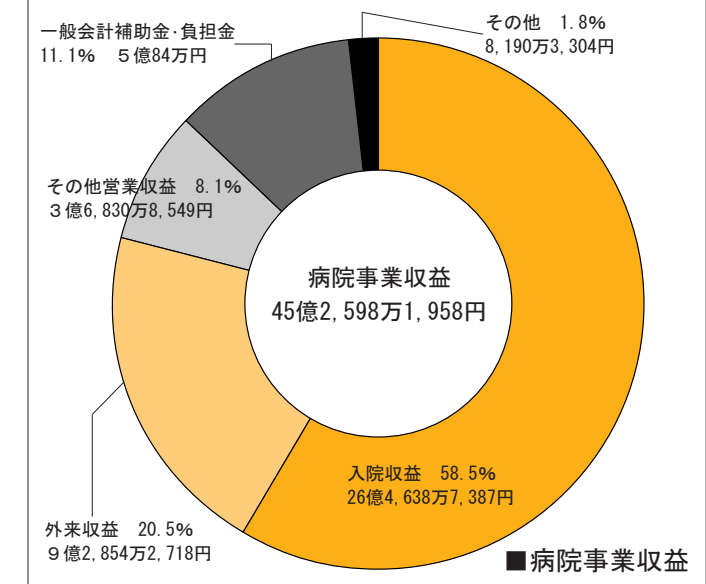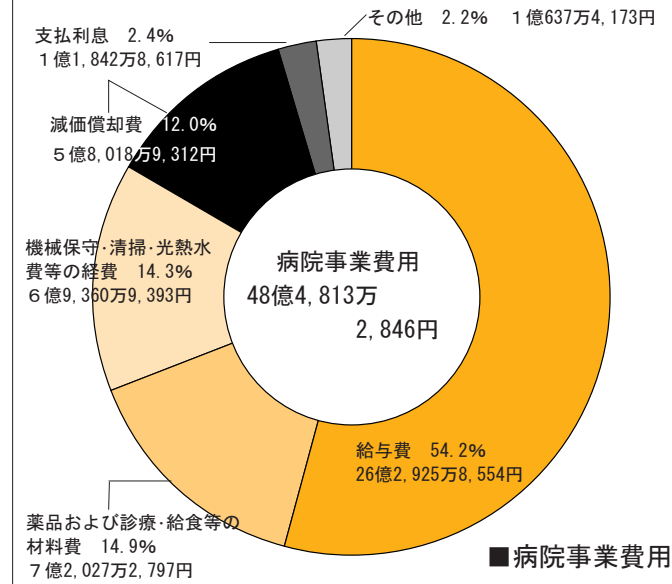

平成25年度 芦屋病院会計決算

	平成25年度	平成24年度	増減	
入院	延べ患者数	61,056人	53,144人	7,912人
	1日平均患者数	167.3人	145.6人	21.7人
	病床稼働率	84.1%	73.2%	10.9%
外来	延べ患者数	81,052人	76,535人	4,517人
	1日平均患者数	332.2人	312.4人	19.8人
	診療日数	244日	245日	△1日
病院事業収益	45億2,598万円	39億372万円	6億2,226万円	
病院事業費用	48億4,813万円	46億2,434万円	2億2,379万円	
純損益	△3億2,215万円	△7億2,062万円	3億9,847万円	
累積欠損金	97億9,609万円	94億7,394万円	3億2,215万円	



11月後半 GATV 広報番組ガイド

芦屋市広報番組 あしや トライ あんぐる 放送時間 [15分]

番組	内容	放送時間
オープニング	ライト坂	① 9:00
トピックス	第8回こどもフェスティバル	② 12:00
	第48回 芦屋市民文化賞贈呈式	③ 15:00
	阪神・淡路大震災から20年 住民の思いは通ったのか ～山手幹線建設～前編	④ 18:00
特集	タイガー大越 スペシャルコンサート ～時の流れとともに「今」に生きる～	⑤ 22:30
お知らせ	※DVDの貸出可	
エンディング	芦屋の四季	

■ 広報番組「あしや トライ あんぐる」は、11ch(一部地域を除く)でご覧ください。
 ■ 番組に関する問い合わせ 広報国際交流課 ☎38-2066 ■ GATV全般に関する問い合わせ J:COM神戸芦屋カスタマーセンター ☎0120-999-000

よりよい病院づくりを目指して